

Raychem


RAYSTAT-EX-02


INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



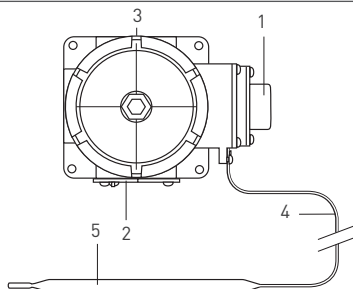A**ENGLISH**

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 1 | Cover over adjustment knob & dial | 4 | Capillary |
| 2 | Lid locking system | 5 | Bulb |
| 3 | 3/4 inch NPT entry | | |

DEUTSCH

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------|
| 1 | Abdeckkappe für Einstellknopf | 4 | Kapillarrohr |
| 2 | Deckelfixierung | 5 | Sensor |
| 3 | 3/4 NPT-Innengewinde | | |

FRANÇAIS

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | Couvercle protégeant la molette de réglage et le cadran | 4 | Capillaire |
| 2 | Verrouillage du capot | 5 | Sonde |
| 3 | Entrée 3/4" NPT | | |

B**ENGLISH**


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 3 mm terminal screwdriver | 24 & 30 mm spanner for GL-34 |
| ⊕ Phillips screwdriver N° 3 | 2 mm hexagonal key |
| 7 mm screwdriver | Trimming knife |
| 30 mm spanner for GL-33 | Spanner to suit 25.4 mm across flats |

DEUTSCH

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 3 mm Schraubendreher | 2 mm Innensechskantschlüssel |
| ⊕ Phillips Kreuzschraubendreher N° 3 | Kabelmesser |
| 7 mm Schraubendreher | 1" Schraubenschlüssel, z.B. 25 mm |
| 30 mm Schraubenschlüssel für GL-33 | Ringschlüssel |
| 24 & 30 mm Schraubenschlüssel für GL-34 | |

FRANÇAIS

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Tournevis pour bornes de 3 mm | Clé mâle six pans de 2 mm |
| ⊕ Tournevis cruciforme Phillips N° 3 | Couteau d'ébarbage |
| Tournevis de 7 mm | Clé pour des méplats transversaux de 25,4 mm |
| Clé plate de 30 mm pour GL-33 | |
| Clé plate de 24 & 30 mm pour GL-34 | |

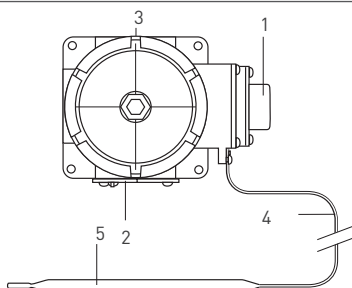A**PORTUGUÊS**

- | | | | |
|---|---|---|---------|
| 1 | Tampa sobre botão de ajuste e mostrador | 4 | Capilar |
| 2 | Sistema de travamento da tampa | 5 | Bulbo |
| 3 | Entrada NPT de 3/4 pol. | | |

B**PORTUGUÊS**

Chave de fenda de 3 mm para o terminal

⊕ Chave de fenda Phillips N° 3

Chave de fenda de 7 mm

Chave de porca de 30 mm para GL-33


Chaves de porca de 24 e 30 mm para GL-34

Chave sextavada de 2 mm

Estilete

Chave de porca adequada para cabeça sextavada de 25,4 mm

RAYSTAT-EX-02

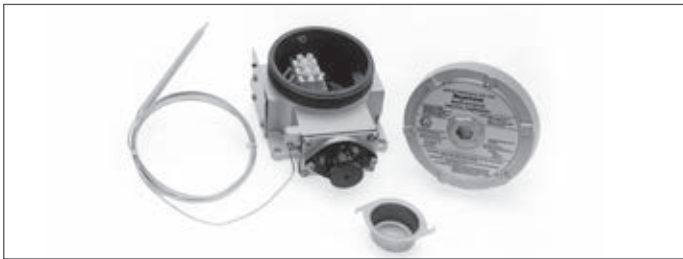

ENGLISH

Installation instructions for RAYSTAT-EX-02.
This thermostat is suitable for installation where the following are applicable:

Circuit rating
≤ 22 A switching current
250 V
Hazardous area coding
LCIE 08 ATEX 6095X
Ex II 2 G D
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

IECEX LCI 08.0036X
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66
-40°C < Ta < +60°C
N°: 09-IEEx-0009X
Ex d IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66



EAC **Ex** TC RU C-BE.ME92.B.00085
1Ex d IIC T6 Gb X
Ex td A21 IP66 T80°C

Special conditions for Safe Use:
According to IEC/EN 60079-1 regarding thread maintenance applies: the flamepaths are specified with maximum gaps smaller than those shown in the standard and shall not be enlarged. The manufacturer should be consulted for values if required for maintenance.

DEUTSCH

Montageanleitung
Der Thermostat ist in folgenden Anwendungen einsetzbar:

In Heizkreisen mit
I_s 22 A Schaltstrombelastung
U 250 V AC
Kennzeichnung
LCIE 08 ATEX 6095X
Ex II 2 G D
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

IECEX LCI 08.0036X
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66
-40°C < Ta < +60°C
N°: 09-IEEx-0009X
Ex d IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66



Besondere Bedingungen für den sicheren Einsatz:
Entsprechend der Normen IEC/EN 60079-1 gilt bezüglich der Wartung der Gewinde folgendes:
Für zünddurchschlagsichere Spalte sind max. Spaltweiten spezifiziert, die unter denen in der Norm vorgegeben liegen müssen. Diese dürfen nicht erweitert werden. Falls bei der Wartung erforderlich, sollte bezüglich der Spaltweiten der Hersteller konsultiert werden.

WARNING:

DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED
Only use copper conductors suitable for 90°C

Ta = Ambient Temperature
To complete the heating cable system other components must be selected from the Pentair literature.
Follow instructions carefully.

Declaration of conformity



Our products satisfy the requirements of the relevant European Directives.

For cable connection in hazardous area verify that the proper type gland is used!!
(IEC /EN 60079-14 §10.4.2 d or e).

Zone 1 or Zone 2, Gas group IIC: use flameproof cable entry devices incorporating compound filled seals around the individual cores or another suitably certified sealing arrangement.

In all other cases use for armored cable GL-33 and for non-armored power cables GL-34.

WARNING:

NICHT ÖFFNEN, WENN SPANNUNG ANLIEGT.
Nur Kupferleiter verwenden, die für 90 °C geeignet sind.

Ta = Umgebungstemperatur
Zur Vervollständigung des




Begleitheizungssystems sind zusätzliche Komponenten erforderlich, die aus den Prospekten von Pentair auszuwählen

sind. Die Anleitungen sind genau zu beachten!
Pentair Produkte erfüllen die Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien

Stellen Sie in Ex-Bereichen unbedingt sicher, dass die korrekte Kabelverschraubung verwendet wird! (IEC/EN 60079-14 §10.4.2 d oder e)

Für Zone 1 oder 2, Gasgruppe IIC: Verwenden Sie feuersichere Vergussverschraubungen mit Dichtmasse um die einzelnen Adern oder eine andere entsprechend zertifizierte Abdichtung. Verwenden Sie in allen anderen Fällen GL-33 für bewehrte Kabel und GL-34 für nicht bewehrte Zuleitungen.

RAYSTAT-EX-02

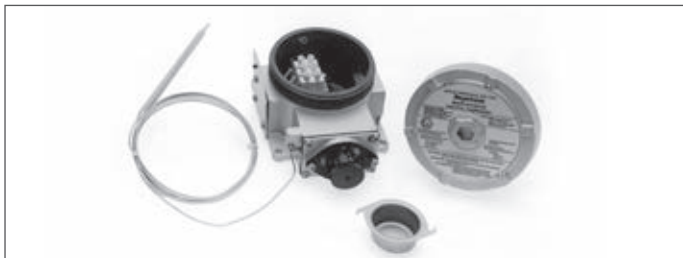

FRANÇAIS

Instructions d'installation du thermostat RAYSTAT-EX-02

Ce thermostat convient aux applications pour lesquelles les conditions suivantes sont remplies :

Caractéristiques nominales du circuit
≤ 22 A (alimentation commutée)
250 V

Homologation

LCIE 08 ATEX 6095X

Ex II 2 G D

Ex db IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db IP66

IECEx LCI 08.0036X

Ex db IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db IP66

-40°C < Ta < +60°C

N°: 09-IEEx-0009X

Ex d IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Segurança



Conditions particulières d'utilisation:

Conformément à la norme IEC / EN 60079-1 relative à la maintenance du filetage, on applique ce qui suit : les passages de flamme sont spécifiés avec des interstices maximums inférieurs à ceux indiqués dans la norme et ne doivent pas être agrandis. Le fabricant doit être consulté pour connaître les valeurs si requises pour la maintenance.

PORTUGUÊS

Instruções de instalação para RAYSTAT-EX-02.

Este termostato é adequado para instalação onde se aplica o seguinte:

Especificação do circuito
< 22 A corrente comutada
250 V

Codificação de área perigosa

LCIE 08 ATEX 6095X

Ex II 2 G D

Ex db IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db IP66

IECEx LCI 08.0036X

Ex db IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db IP66

-40°C < Ta < +60°C

N°: 09-IEEx-0009X

Ex d IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Segurança



Condições especiais para uso seguro:

De acordo com a norma IEC/EN 60079-1 relativo à manutenção do rosqueamento da tampa, aplica-se o seguinte: os caminhos das chamas são especificados com intervalos máximos menores do que aqueles indicados na norma e não devem ser aumentados. O fabricante deverá ser consultado para obtenção de valores, caso necessário para manutenção.

ATTENTION:

À NE JAMAIS OUVRIR SOUS TENSION.

Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre supportant 90°C.

Ta = Température ambiante

Pour compléter le système de ruban chauffant, sélectionner les autres composants dans le Guide de sélection des composants. Suivre attentivement les instructions.



Les Produits Pentair sont conformes aux exigences des directives européennes s'y appliquant.

Lors du raccordement d'un câble dans un emplacement dangereux, vérifiez que le bon type de presse-étoupe est utilisé ! (CEI/EN 60079-14, paragraphe 10.4.2, point d ou e).

Zone 1 ou Zone 2, groupe de gaz IIC : utilisez des dispositifs d'entrée de câbles antidéflagrants incorporant des dispositifs d'étanchéité basés sur une masse de remplissage autour de chacun des conducteurs ou d'autres dispositifs d'étanchéités équivalents.

Dans tous les autres cas, utilisez le GL-33 pour les câbles blindés et le GL-34 pour les câbles d'alimentation non blindés.

AVISO:

NÃO ABRIR ENQUANTO ESTIVER LIGADO À CORRENTE

Utilizar apenas condutores de cobre indicados para 90 °C

Ta = Temperatura ambiente

Para completar o sistema da unidade de elemento aquecedor, devem ser selecionados outros componentes na literatura da Pentair. Siga cuidadosamente as instruções.


Declaração de conformidade



Nossos produtos satisfazem os requisitos das Diretivas Europeias relevantes.

Para a conexão do cabo na área de perigo, verifique se está a ser utilizado o prensa cabo adequado!! (IEC /EN 60079-14 Art.º 10.4.2 d ou e).

Zona 1 ou Zona 2, Grupo de gás IIC: utilize dispositivos de entrada para cabo à prova de fogo que integrem vedações com composto em volta de cada núcleo ou outro dispositivo de vedação certificado adequado. Em todos os restantes casos utilize para cabo blindado GL-33 e para cabos elétricos não blindados GL-34.

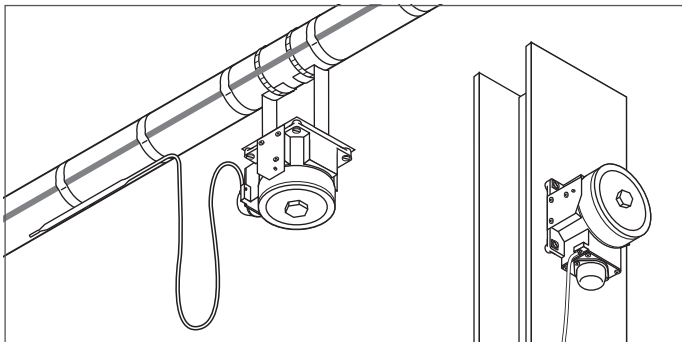

Enclosure installation

Alternative mounting arrangements are shown (4 mounting holes M6 clearance on 101.5 x 101.5 mm centres).

For optimised temperature control locate enclosure remote from bulb.

Locate enclosure to avoid exposure to mechanical damage.

Ensure enclosure entries are not directly exposed to water.

Regler-Montage

Alternative Montagemöglichkeiten siehe oben (4 M6-Befestigungsbohrungen).

Zur exakten Temperaturerfassung, Regler nicht in der Nähe des Sensors montieren.

Regler mechanisch geschützt montieren.

Gehäuse optimal ausrichten. Kabeleinführungen vor Wassereintritt schützen.

Montage du boîtier

Différentes possibilités de montage sont illustrées (quatre trous de montage M6).

Pour obtenir une meilleure régulation de la température, monter le boîtier à distance de la sonde.

Disposer le boîtier à l'abri de tout dommage mécanique éventuel.

Vérifier que les ports d'entrée du boîtier ne sont pas directement exposés à une pénétration d'eau.

Instalação da caixa de proteção

São mostrados os arranjos de montagem alternativos (4 furos de montagem M6 distância em centros de 101,5 x 101,5 mm).

Para um controle ideal da temperatura, localize a caixa de proteção longe do bulbo. Localize a caixa de proteção para evitar exposição a danos mecânicos.

Certifique-se de que as entradas da caixa de proteção não fiquem expostas diretamente à água.

ENGLISH

Maintenance

Maintain thermostat during normal plant maintenance.

CHECK:

Mounting is firm.

Exposed capillary is not damaged.

Gland seal (grommet) is in place.

Gland body and nuts are tightened firmly.

Internal and external terminals are tight.

Thermostat operation correct.

Thermostat set to suit application.

Dial cover closed firmly.

Lid closed firmly.

Lid grub screw is tight.

DEUTSCH

Instandhaltung

Regler regelmäßig überprüfen.

PRÜFEN:

Ist Gerät fest montiert?

Ist Kapillarrohr unversehrt?

Ist Dichtgummi der Verschraubung vorhanden?

Ist Verschraubung fest angezogen?

Sind interne und externe Klemmen angezogen?

Ist Thermostatfunktion korrekt?

Ist gewünschte Temperatur eingestellt?

Sitzt Abdeckung des

Reglereinstellknopfes fest?

Ist Deckel fest geschlossen?

Ist Deckelfixierung festgezogen?

FRANÇAIS

Entretien

Procéder à l'entretien du thermostat lors des opérations normales d'entretien de l'installation.

VERIFIER QUE :

Le montage a été bien réalisé.

La partie à nu du capillaire n'est pas endommagée.

Le joint du presse-étoupe est en place.

Le corps du presse-étoupe et les écrous sont bien serrés.

Les bornes internes et externes sont bien serrées.

Le thermostat fonctionne correctement.

Le thermostat est réglé en fonction de l'application.

Le couvercle du cadran est bien fermé.

Le capot est bien fermé.

Le verrouillage du capot est bien serré.

PORTUGUÊS

Manutenção

Mantenha o termostato durante a manutenção normal da instalação.

VERIFIQUE SE:

A montagem está firme.

O capilar exposto não está danificado.

O prensa-cabo (anel isolante) está no lugar.

O corpo do prensa-cabo e as porcas estão apertados com firmeza.

Os terminais internos e externos são impermeáveis.


Operação correta do termostato.

Termostato ajustado para adaptar-se à aplicação.

Tampa do mostrador fechada com firmeza.

Tampa fechada com firmeza.

O parafuso sem cabeça da tampa está apertado.

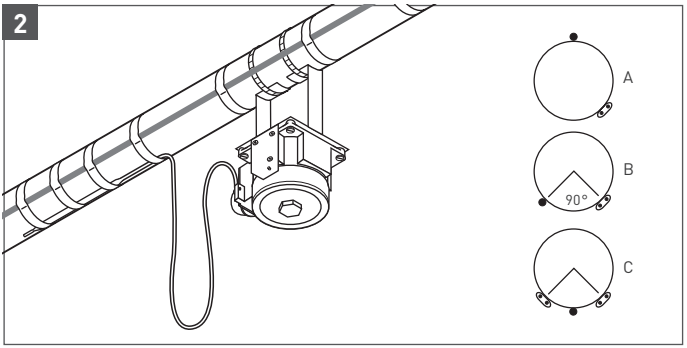

ENGLISH

Bulb and capillary installation

Location of bulb

- as indicated in the system design documentation
- away from heat sinks such as valves, flanges, supports or pumps
- at the top of the pipe for thermally sensitive pipe contents (A)

- on lower quadrant of pipe 90° from single heating cable (B)
- on lower quadrant of pipe centrally between heating cables if two or more heating cables (C).

DEUTSCH

Sensor-Montage

Für optimale Reglerfunktion Sensor wie folgt montieren:

- wie in Planungsunterlagen vorgeschrieben (falls vorhanden)
- nicht an Teilen mit erhöhten Wärmeverlusten wie Ventile, Flansche, Befestigungen oder Pumpen

- im oberen Bereich der Rohrleitung bei temperaturempfindlichen Medien (A)
- im unteren Bereich bei einfacher Heizbandverlegung (90° versetzt zum Heizband) (B)
- im unteren Bereich mittig zwischen den Heizbändern bei Mehrfachbelegung (C).

FRANÇAIS

Montage de la sonde

Positionnement de la sonde:

- suivre les indications fournies dans la documentation relative à la conception du système;
- la placer à distance des dissipateurs de chaleur tels que les vannes, brides, supports ou pompes,
- sur le dessus du tuyau si le contenu du tuyau est sensible à la chaleur (A),

- sur la partie inférieure du tuyau et de manière à former un angle de 90° avec le ruban chauffant si un seul ruban est utilisé (B),
- sur la partie inférieure du tuyau, à égale distance des deux rubans chauffants si ceux-ci sont au nombre de deux ou plus (C).


PORTUGUÊS

Instalação do bulbo e do capilar

Localização do bulbo

- como indicado na documentação do projeto do sistema
- afastado de dissipadores de calor, como válvulas, flanges, suportes ou bombas
- na parte superior do tubo para conteúdo sensível termicamente (A)

- no quadrante inferior do tubo, a 90° da unidade de elemento aquecedor simples (B)
- no quadrante inferior do tubo, centralmente entre as unidades de elementos aquecedores, caso haja duas ou mais unidades de elementos aquecedores (C).

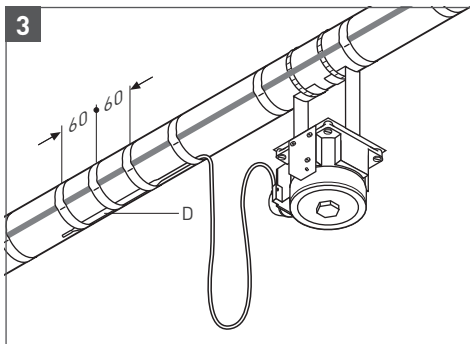

Dimensions in mm

ENGLISH

Bulb and capillary installation continued

Attachment of bulb

- fix bulb firmly on pipe surface with heating cable fixing tape in three places (D)
 - fix bulb parallel to pipe (D)
 - route capillary to avoid damage in use.
- Fix to pipe with tape where appropriate.

WARNING:

Do not bend bulb, keep it straight at all times.

DEUTSCH

Sensor-Montage Fortsetzung

Für zuverlässige Funktion:

- Sensor fest montieren und mit Klebeband an drei Stellen fixieren (D)
- Sensor parallel zur Rohrleitung verlegen (D)
- Kapillarrohr aufrollen und mechanisch geschützt mit Klebeband fixieren.

ACHTUNG:

Sensor nicht knicken, nur gestreckt verlegen.

FRANÇAIS

Fixation de la sonde

- fixer solidement la sonde en trois endroits sur le tuyau au moyen de ruban adhésif pour fixation de ruban chauffant (D)
 - disposer la sonde parallèlement au tuyau (D)
 - étudier le cheminement du capillaire de façon à éviter tout dommage lors du fonctionnement.
- Le cas échéant, le fixer au tuyau à l'aide de ruban adhésif

AVERTISSEMENT:

Ne pas plier la sonde, celle-ci devant toujours rester droite

PORTUGUÊS

Instalação do bulbo e do capilar
continuação


Fixação do bulbo

- fixe o bulbo com firmeza na superfície do tubo com a fita de fixação da unidade de elemento aquecedor em três lugares (D)
- fixe o bulbo paralelo ao tubo (D)
- oriente o capilar para evitar danos no uso.

Fixe no tubo com fita adesiva onde apropriado.

AVISO:

Não dobre o bulbo, mantenha-o sempre reto.

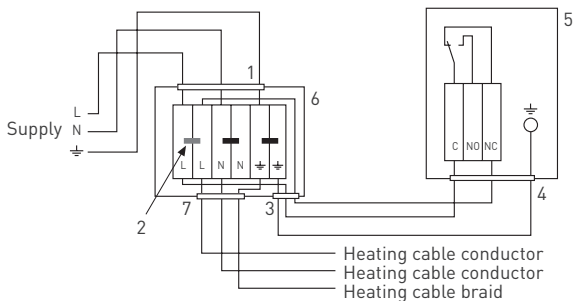

ENGLISH

Cable connections

- 1 Supply cable gland
- 2 NOTE: Live link must be removed by installer
- 3 Supply cable gland
- 4 Raychem cable gland
- 5 RAYSTAT-EX-02
- 6 Junction box
- 7 Connection kit

WARNING:

Cable glands supplied by others must meet the requirements for the hazardous area and cable construction applicable. Failure to remove any links between live terminals (terminal L above) in the junction box will result in loss of control.

DEUTSCH

Elektrischer Anschluß

- 1 Kabelverschraubung
- 2 ACHTUNG: Brücke zwischen den L-Klemmen entfernen
- 3 Kabelverschraubung
- 4 Raychem-Verschraubung
- 5 RAYSTAT-EX-02
- 6 Anschlußkasten
- 7 Anschlußgarnitur

ACHTUNG:

Kabelverschraubungen von anderen Herstellern müssen für den Ex-Bereich zugelassen und für das Kabel geeignet sein. Falls die Brücke zwischen den beiden L-Klemmen nicht entfernt wird, funktioniert die Thermostatschaltung nicht.

FRANÇAIS

Connexions

- 1 Presse-étoupe du câble d'alimentation
- 2 REMARQUE : Le strap reliant les bornes de phase doit être enlevé par l'installateur
- 3 Presse-étoupe du câble d'alimentation
- 4 Presse-étoupe Raychem
- 5 Thermostat RAYSTAT-EX-02
- 6 Boîte de jonction
- 7 Kit de raccordement du ruban chauffant

AVERTISSEMENT:

Les presse-étoupe de fourniture autre que Raychem doivent être conformes aux exigences relatives à la zone explosible et aux câbles utilisés. Vérifier que les straps éventuellement présents entre les bornes de phase (repère 1 du schéma ci-dessus) dans la boîte de jonction ont été retirés, sinon le thermostat ne contrôle rien.

PORTUGUÊS

Conexões dos cabos

- 1 Prensa-cabo da alimentação
- 2 NOTA: A ligação sob tensão deve ser removida pelo instalador
- 3 Prensa-cabo da alimentação
- 4 Prensa-cabo Raychem
- 5 RAYSTAT-EX-02
- 6 Caixa de ligação
- 7 Kit de conexão

AVISO:

Os prensa-cabos fornecidos por terceiros devem satisfazer os requisitos aplicáveis para a área perigosa e para a construção do cabo. A falha em remover quaisquer ligações entre terminais sob tensão (terminal L acima) na caixa de ligação causará perda de controle.

ENGLISH

Cable connections continued

- 1 Ensure lid retaining grub screw is loose but is retained in plate
- 2 Remove lid using spanner if necessary
- 3 Install cable through gland, fix gland in place firmly and terminate cable to required standards
- 4 Connect cable as shown
- 5 Ensure lid retaining grub screw remains clear of lid
- 6 Close lid by hand
- 7 Tighten lid retaining grub screw
- 8 Where required connect external earth terminal provided

WARNING:

Ensure lid retaining grub screw is tightened fully to meet hazardous area approval requirements.
CHECK: Gland seal (grommet) is in place. Gland body and nuts are tightened firmly.

DEUTSCH

Elektrischer Anschluß Fortsetzung

- 1 Innensechskant - Madenschraube (zur Deckelsicherung) drei Umdrehungen lösen, - im Gehäuse steckenlassen
- 2 Deckel öffnen
- 3 Kabel durch Verschraubung schieben, Verschraubung mit Dichtung zum Gehäuse fest anziehen. Kabel vorschriftsmäßig abisolieren
- 4 Kabel wie dargestellt anschließen
- 5 Achten Sie darauf, daß die Madenschraube nicht in den Deckel ragt
- 6 Deckel "handfest" zuschrauben
- 7 Innensechskant-Madenschraube anziehen
- 8 Falls nötig, Erdungskabel an externe Erdungsklemme anschließen

ACHTUNG:

Madenschraube muß fest sitzen, um Ex-Schutz zu gewährleisten.
PRÜFEN:
Kabel-Dichtgummi korrekt montiert?
Verschraubung fest angezogen?

FRANÇAIS

Connexions (suite)

- 1 S'assurer que la vis sans tête de retenue du capot n'est pas serrée mais est maintenue dans la plaque
- 2 Le cas échéant, déposer le capot à l'aide de la clé plate
- 3 Insérer le câble dans le presse-étoupe, mettre le presse-étoupe en place, le fixer solidement et raccorder le câble selon les normes requises
- 4 Exécuter les connexions en se référant à l'illustration
- 5 S'assurer que la vis sans tête de retenue de capot n'est pas engagée dans le capot
- 6 Fermer le capot à la main
- 7 Serrer les vis sans tête de retenue du capot
- 8 Si nécessaire, raccorder un fil de mise à la terre externe à la borne prévue à cet effet

AVERTISSEMENT:

Vérifier que la vis sans tête de retenue du capot est serrée à fond conformément aux impératifs d'homologation pour zone explosible.
VERIFIER QUE : Le corps du presse-étoupe et les écrous sont bien serrés.
Le joint du presse-étoupe (passe-fil en caoutchouc) est en place.


PORTUGUÊS

As conexões do cabo são contínuas.

- 1 Certifique-se de que o parafuso de retenção sem cabeça da tampa está frouxo, mas preso na placa.
- 2 Remova a tampa usando uma chave de porca, se necessário.
- 3 Instale o prensa-cabo, fixe-o no lugar com firmeza e termine o cabo de acordo com os padrões requeridos.
- 4 Conecte o cabo como mostrado.
- 5 Certifique-se de que o parafuso de retenção sem cabeça da tampa permaneça afastado da tampa.
- 6 Feche a tampa com a mão
- 7 Aperte o parafuso de retenção sem cabeça
- 8 Onde necessário, conecte o terminal de terra externo fornecido

AVISO:

Certifique-se de que o parafuso de retenção sem cabeça seja apertado totalmente para satisfazer os requisitos de aprovação para área perigosa.
VERIFIQUE SE: O prensa-cabo (anel isolante) está no lugar. O corpo do prensa-cabo e as porcas estão apertados com firmeza.

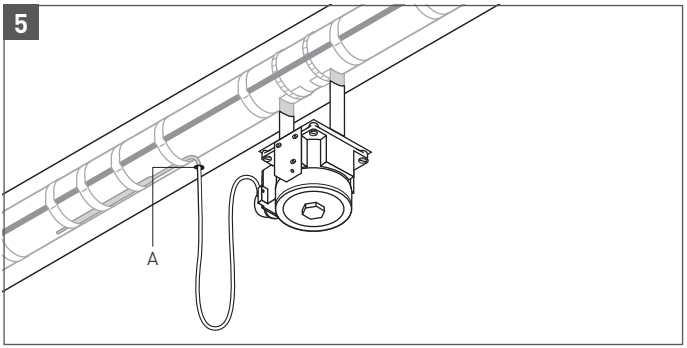

ENGLISH

Complete installation

Ensure the pipe and bulb are thermally insulated and clad to the design specification after installation of thermostat.

Seal cladding with sealant at entry of capillary (A).

When thermostat installation is complete test as described in the Installation & Maintenance manual. Retain this instruction for future use e.g. setting, testing, maintenance.

DEUTSCH

Endmontage

Sicherstellen, daß Rohrleitung und Sensor nach der Reglermontage entsprechend der Auslegung wärmegeklämt und verkleidet werden. Verkleidung an Kapillareinführung abdichten (A).

Nach abgeschlossener Reglermontage Funktionstest gemäß Montage- und Betriebsanleitung durchführen. Diese Montageanleitung gut verwahren.

FRANÇAIS

Achèvement du montage

Une fois le thermostat mis en place, s'assurer que le tuyau et la sonde sont calorifugés conformément aux spécifications de conception. Obturer le passage à travers la tôle de calorifuge au moyen de pâte à joint au point d'entrée du prolongateur (A).


Quand le montage du thermostat est terminé, procéder au test indiqué à la rubrique "Test et Mise en Service". Conserver la présente notice pour des manipulations ultérieures telles que les réglages, tests, et l'entretien.

PORTUGUÊS

Complete a instalação

Certifique-se de que o tubo e o bulbo sejam isolados termicamente e revestidos de acordo com a especificação do projeto após a instalação do termostato.

Vede o revestimento com vedante na entrada do capilar (A). Quando a instalação do termostato estiver concluída, teste de acordo com a descrição do manual de instalação e manutenção. Guarde estas instruções para uso futuro, por exemplo, para ajuste, teste ou manutenção.

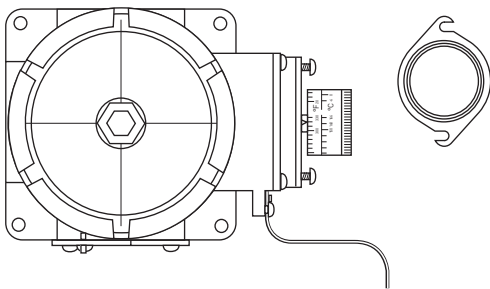

ENGLISH

Setting

Loosen fixing bolts and remove cover from dial.

Adjust knob to required setting.

Replace cover firmly by tightening fixing bolts.

DEUTSCH

Einstellung

Abdeckkappe losschrauben.

Regler auf gewünschte Schalttemperatur einstellen.

Abdeckung wieder aufsetzen und fest verschrauben.

FRANÇAIS

Réglage

Retirer les vis de fixation et déposer le couvercle du cadran.

Régler la molette sur la valeur requise.

Remettre le couvercle en place et bien le serrer à l'aide des vis de fixation.

PORTUGUÊS

Ajuste

Afrouxe os parafusos de fixação e remova a tampa do mostrador.

Ajuste o botão até a configuração requerida.

Recoloque a tampa com firmeza apertando os parafusos de fixação.

ENGLISH

Thermostat

Area of use	Hazardous area: Zone 1, Zone 2 (Gas), Zone 21, Zone 22 (Dust) Ordinary
Approval certification	LCIE 08 ATEX 6095X Ⓔ II 2 G D Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db IP66 IECEX LCI 08.0036X Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Tanb ≤ 60 °C

Enclosure

Body and lid	Lacquer coated cast aluminium with stainless steel fittings and nitrile rubber internal lid seal
Protection	IP 65 if installed with Raychem cable glands GL-33 or GL-34
Lid fixing	Screw thread lid locked in place by a 2 mm hexagonal key grub screw
Entry	1 x 3/4" NPT
Ambient operating temperature	-40°C to +60°C

Temperature sensing

Type	Fluid filled bulb and capillary
Dimensions	Capillary 3 m long, bulb 197 mm x 8 mm
Material	Stainless steel (Type 55316)
Exposure temperature	-50°C to +215°C
Minimum bend radius	DO NOT BEND BULB, 15 mm for capillary

Switching

Type	Single pole change over volt free contacts (SPDT)
Rating	22 A at 250 VAC, switching (100.000 cycles),

Setting

Range	-4°C to +163°C
Repeatability	±1.7 K
Differential	5 K
Accuracy (switch on)	±4.5°C at 21°C ambient and 50°C sensor temperature
Method	External knob and dial

Connection terminals

Supply	3 terminals for 1 to 4 mm ² conductors
Internal earth	Single bolt for 1 to 4 mm ² conductors
External earth	Single bolt and clamp for 1 to 4 mm ² conductors

Mounting method

Raychem support bracket SB-100, SB-101, SB-110, SB-111 or surface mounting with 4 fixing holes (M6) on 101.5 x 101.5 mm centres

Accessories

Power cable gland for GL-33 armoured cable	493217-000
Power cable gland for GL-34 non-armoured cable (to be ordered separately)	931945-000

Ordering details

Part description	RAYSTAT-EX-02
PN (Weight)	404385-000 (1770 g)

DEUTSCH

Anwendung

Bereichsklassifizierung Ex-Bereich: Zone 1 und Zone 2, (Gas),
Zone 21, Zone 22 (Staub)

Zulassungen Nicht-Ex-Bereich
LCIE 08 ATEX 6095X
⊕ II 2 G D
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

IECEX LCI 08.0036X
Ex d IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66
-40°C ≤ Tanb ≤ 60 °C

Gehäuse

Gehäuse und -Deckel Lackbeschichteter Aluminiumguss mit
Deckelinnendichtung aus Nitrilgummi.

Schutzart Min. IP65 bei Montage mit Kabelverschraubungen
GL-33 oder GL-34

Deckelsicherung 2 mm Innensechskant-Schraube

Bohrung 1 x 3/4" NPT

Einsatztemperaturbereich -40°C bis +60°C

Temperatursensor

Typ Flüssigkeitsgefüllter Sensor- und -gefülltes
Kapillarrohr

Abmessungen Kapillarrohrlänge 3 m, Sensor 197 mm x 8 mm

Werkstoff Edelstahl (Type 55316)

Einsatztemperaturbereich -50°C bis +215°C

Minimaler Biegeradius SENSOR NICHT BIEGEN! Kapillarrohr: 15 mm

Schaltkontakt

Typ Einpoliger potenzialfreier Wechsler (SPDT)

Max. zulässiger 22 A bei AC 250 V, 100.000 Schaltspiele

Einstellung

Temperaturbereich -4°C bis +163°C

Einstellgenauigkeit ±1,7 K

Schaltdifferenz 5 K

Schaltpunktgenauigkeit ±4,5 K bei 21°C Umgebungstemperatur und 50°C
Sensortemperatur (fallend)

Verfahren Drehknopf außen am Gehäuse

Anschlussklemmen

Spannungsversorgung 3 Klemmen für 1 bis 4 mm² Leiter

PE intern Klemmschraube für 1 bis 4 mm² Leiter

PE extern Erdklemme für 1 bis 4 mm² Leiter

Montage

Befestigungswinkel SB-100, SB-101, SB-110, SB-111 für die Montage auf der
Rohrleitung oder Wandmontage (4 Montagelöcher (M6), Mittenabstand 101,5 x
101,5 mm)

Zubehör (separat zu bestellen)

Kabelverschraubung für GL-33 493217-000
armierte Zuleitungen

Kabelverschraubung für GL-34 931945-000
nicht-armierte Zuleitungen

Bestellinformationen

Bestellbezeichnung RAYSTAT-EX-02

Bestellnummer & Gewicht 404385-000 (1,8 kg)

FRANÇAIS

Thermostat

Zone d'utilisation	Zones explosibles, Zone 1 ou Zone 2 (Gaz) ou Zone 21 ou Zone 22 (Poussières)
Agréments	Zone ordinaire LCIE 08 ATEX 6095X ⊕ II 2 G D Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db IP66 IECEX LCI 08.0036X Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db IP66 -40°C ≤ Tanb ≤ 60 °C

Boîtier

Corps et couvercle	Fonte d'aluminium laquée avec raccords en acier inoxydable et joint d'étanchéité interne en caoutchouc nitrile
Protection	IP65 min. avec les presse-étoupe Raychem GL-33 ou GL-34
Fixation du couvercle	Couvercle fileté verrouillé par une vis à tête 6 pans creux de 2 mm
Entrée	1 entrée 3/4" NPT
Température de service	-40°C à +60°C

Sonde de température

Type	Sonde à bulbe et capillaire
Dimensions	Capillaire 3 m, sonde 197 x 8 mm
Matériau	Acier inoxydable (type 55316)
Température d'exposition	-50 à +215°C
Rayon de courbure min.	15 mm pour le capillaire, NE PAS PLIER LA SONDE

Interrupteur

Type	Inverseur unipolaire, contacts hors potentiel
Caractéristiques	250 Vca, coupure (100.000 cycles) 22 A avec limite

Réglage

Plage de réglage	-4°C to +163°C
Reproductibilité	±1,7K
Hystérésis	5K
Précision	± 4,5°C à 50°C (fermeture du contact), boîtier à température ambiante de 21°C
Méthode	Bouton et cadran externes

Bornier de raccordement

Alimentation	3 bornes pour conducteurs de 1 à 4 mm ²
Terre à l'intérieur du boîtier	Un boulon pour conducteurs de 1 à 4 mm ²
Terre à l'extérieur du boîtier	Un boulon à étrier de serrage pour conducteurs de 1 à 4 mm ²

Fixation

Sur support Raychem SB-100, SB-101, SB-110, SB-111 ou par vissage à travers les 4 trous de fixation (M6) (101,5 x 101,5 mm)

Accessoires de thermostat

Presse-étoupe du câble d'alimentation armé	GL-33	493217-000
Presse-étoupe du câble non armé (à commander séparément)	GL-34	931945-000

Références de commande

Désignation	RAYSTAT-EX-02
PN & poids	404385-000 (1770 g)

PORTUGUÊS

Termostato

Área de uso Área perigosa: Zona 1, Zona 2 (Gás),
Zona 21, Zona 22 (Poeira)
Normal

Certificação de aprovação LCIE 08 ATEX 6095X
ⓧ II 2 G D
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

IECEX LCI 08.0036X
Ex d IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66
-40°C ≤ Tanb ≤ 60 °C

Caixa de proteção

Corpo e tampa Alumínio fundido com revestimento envernizado
com conexões de aço inoxidável e vedação interna da
tampa em borracha de nitrilo

Proteção IP 65 se instalado com prensa-cabos Raychem GL-33
ou GL-34

Fixação da tampa Tampa com parafuso rosqueado travada no lugar por
um parafuso de fenda sem cabeça de 2 mm sextavado

Entrada 1 x 3/4" NPT

Temperatura ambiente de operação -40°C a +60°C

Detecção de temperatura

Tipo: Bulbo preenchido com fluido e capilar

Dimensões Capilar com 3 m de comprimento, bulbo de 197 mm x
8 mm

Material Aço inoxidável (tipo 55316)

Temperatura de exposição -50°C a +215°C

Raio mínimo de curvatura BULBO NÃO DOBRADO, 15 mm para capilar

Comutação

Tipo: Contatos com borne simples de comutação sem
tensão (SPDT)

Especificação 22 A a 250 VCA, comutação (100.000 ciclos),

Ajuste

Intervalo -4°C a +163°C

Repetibilidade ±1,7 K

Diferencial 5 K

Precisão (chave ligada) ±4,5°C a 21°C ambiente e 50°C de temperatura do
sensor

Método Botão e indicador externos

Terminais de conexão

Alimentação 3 terminais para condutores de 1 a 4 mm²

Terra interno Parafuso simples para condutores de 1 a 4 mm²

Terra externo Parafuso simples e abraçadeira para condutores de 1
a 4 mm²

Método de montagem

Suporte Raychem SB-100, SB-101, SB-110, SB-111 ou montagem superficial com
4 furos de fixação (M6) em centros de 101,5 x 101,5 mm

Acessórios

Prensa-cabo de alimentação para cabo blindado GL-33 493217-000

Prensa-cabo de alimentação para cabo sem blindagem GL-34 931945-000

(a ser pedido separadamente)

Detalhes de pedido

Descrição da peça RAYSTAT-EX-02
PN (peso) 404385-000 (1770 g)

